

TAKT GTN Ind. e Com. De Produtos Eletro Eletrônico Ltda
CNPJ: 07.052.056/0001-39

Pregão Eletrônico nº 28/2020 – SRP nº 25/2020
Processo nº 5877/2020
Data de Abertura: 16/06/20

Gostaria de pedir esclarecimento dos tópicos abaixo:

12. DA HABILITAÇÃO

12.1.1.1 CASO HAJA NECESSIDADE, o pregoeiro poderá solicitar via chat o envio de documentos complementares pelo correio, somente através de SEDEX, ficando o fornecedor obrigado a enviar imediatamente após a postagem o comprovante (código de rastreio) para o email cgc.pmvr@gmail.com, valendo a data da postagem para comprovação da tempestividade OU pessoalmente no protocolo da CGC no seguinte endereço: Praça Sávio Gama, 63, 2º andar, Aterrado, Volta redonda – RJ, Central Geral de Compras – CEP: 27215-620, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da solicitação. (pag.18)

Como é de conhecimento, os correios cancelaram alguns serviços como SEDEX10 por causa da pandemia, com isso é impossível cumprir o prazo de 02 dias para envio de documentos.

Para conhecimento uma correspondência de São Paulo (capital) para a Prefeitura de Volta Redonda leva 8d sendo SEDEX normal, o único serviço com o prazo curto disponível.

Item 40 – Braço para iluminação pública galvanizado a fogo com 48,25mm de diâmetro conforme croqui fornecido.

No edital e seus anexos não tem croqui. Poderia disponibilizar?

Itens do Anexo I – Termo de Referencia

Alguns itens informa que terá que apresentar amostras no prazo máximo de 72 horas após a data da licitação.

Como informado no item a cima, é impossível cumprir esse prazo. Com esse prazo desfavorece licitantes de outros estados.

Com isso gostaria que a Comissão verificasse os prazos citados a cima.

Desde já agradeço pela atenção e fico a inteira disposição.

Att.

Ricardo Stefanello – CPF: 987.825.761-49
Analista de Licitação

TAKT GTN Tecnologia em Iluminação

E-mail: ricardo.stefanello@taktgtn.com.br

Cel.: (41) 9 9582-1091 (Tim) / (41) 9 9153-8087 (Vivo)

Tel.: (41) 3557-5257

RESPOSTA:


Item 40 – Braço para iluminação pública galvanizado a fogo com 48,25mm de diâmetro conforme croqui fornecido.

No edital e seus anexos não tem croqui. Poderia disponibilizar?

R: Foto do croqui em anexo para melhor entendimento que estará disponibilizado no portalvr, pois o Comprasnet não permite download.

Com relação ao prazo para envio de documentação e amostra através dos correios, a empresa tem 72 hrs para postar e comprovar através do código de rastreamento que cumpriu o que estabelece o Edital. A logística da entrega é de competência exclusivamente dos correios.

OBS.: AS MEDIDAS ABAIXO
MENCIONADAS, ESTÃO
TODAS EM MILÍMETRO.

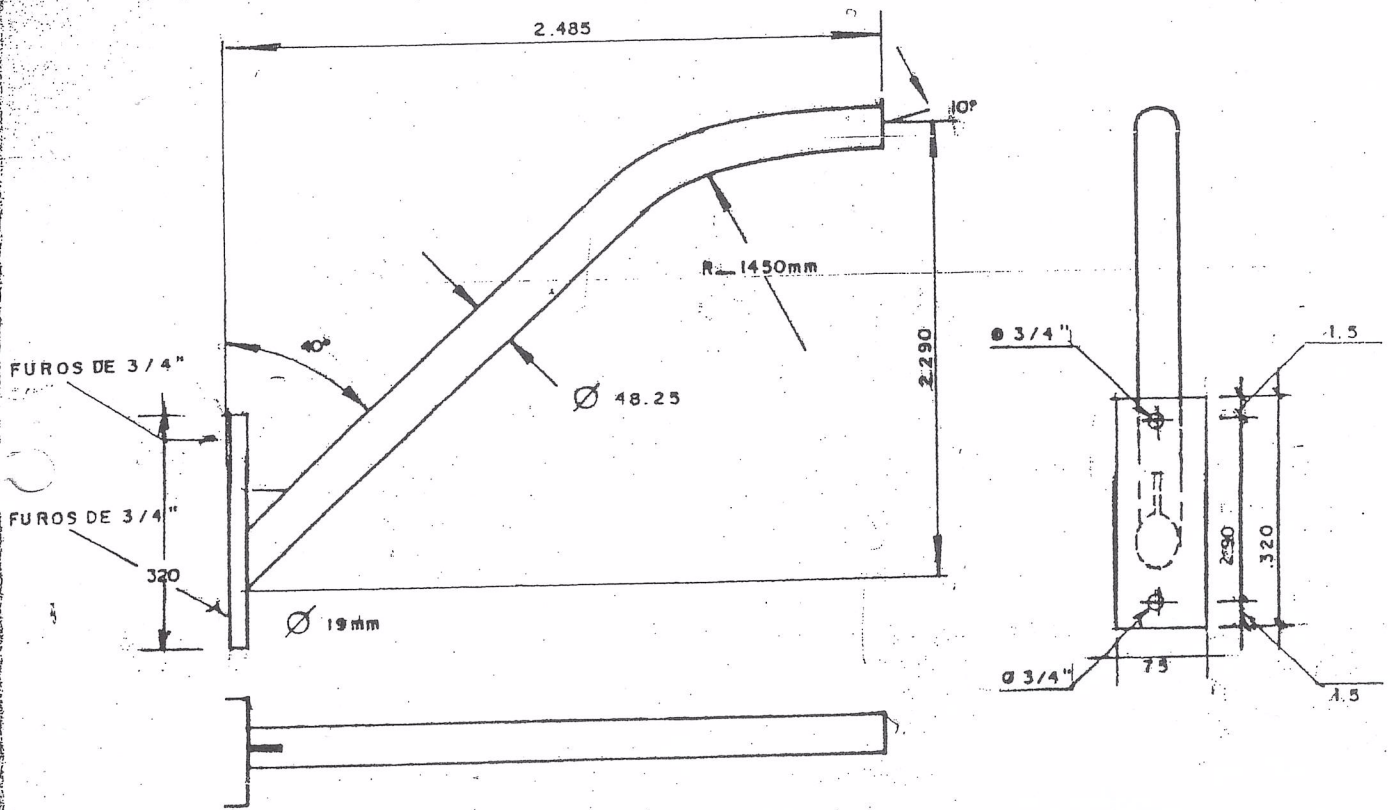

BRAÇO PADRÃO DA PMVR P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA

B - 07

**BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FABRICADOS EM TUBO DE AÇO 1010/1020.
ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO P/ UNIDADE 14 Kg.**

