

Boa tarde Sr. Jose Elder.

Gostaria de pedir esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico conforme informações abaixo:

Pregão Eletrônico nº 29/2019

Data de Abertura: 11/04/2019

Item 87 Descrição: Braço para iluminação pública galvanizado a fogo com 48,25mm de diâmetro conforme croqui fornecido.

DUVIDA: A descrição a cima não informa o comprimento do braço e nem se o braço é com ou sem sapata.

Desde já agradeço pela atenção e fico no aguardo.

Att.

Ricardo Stefanello

Analista de Licitação

TAKT GTN Tecnologia em Iluminação

E-mail: [ricardo.stefanello@taktgtn.com.br](mailto:ricardo.stefanello@taktgtn.com.br)

Cel.: (41) 9 9582-1091 (Tim) / (41) 9 9153-8087 (Vivo)

Tel.: (41) 3557-5257

RESPOSTA:


Informamos ainda que o braço é com sapata.

Observação: as medidas contidas no croqui estão em milímetro

O CROQUI ENCONTRA-SE ABAIXO

Hélder Sousa - Pregoeiro.

OBS.: AS MEDIDAS ABAIXO  
MENCIONADAS, ESTÃO  
TODAS EM MILÍMETRO.

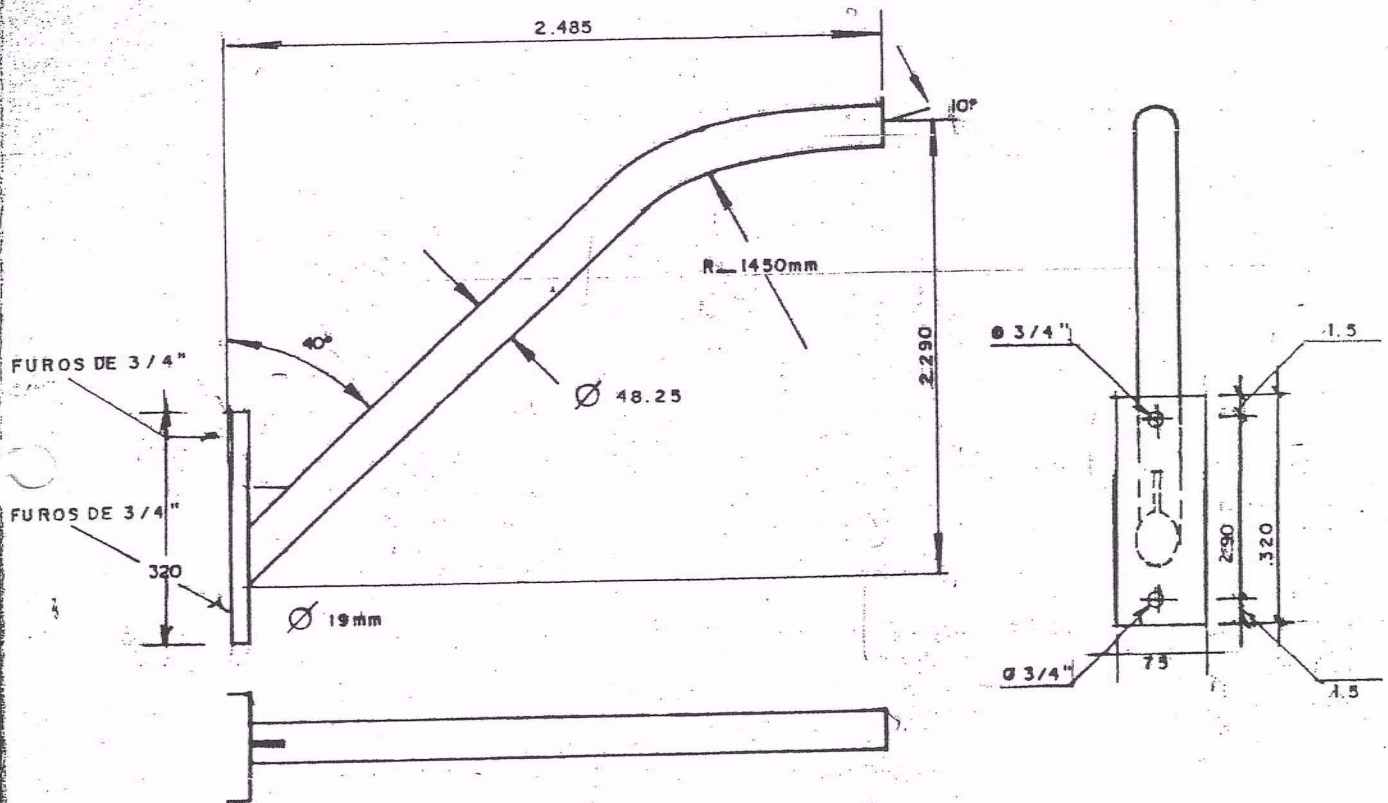

**BRAÇO PADRÃO DA PMVR P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

**B — 07**

**BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FABRICADOS EM TUBO DE AÇO 1010/1020.  
ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO P/ UNIDADE 14 Kg.**

